



Quadro de Cargas (AL1) Circuito Descrição Esquema de inst. Método de inst. V (V) Pot. total. (V) Fases Pot. - R Pot.

Quadro de Demanda (AL1) Tipo de carga Potência instalada (kVA) Fator de demanda (%) Demanda (kVA) Motores 3.27 72 5.06 Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 8.00 100 8.00 122.14 50 61.07 TOTAL 71.5

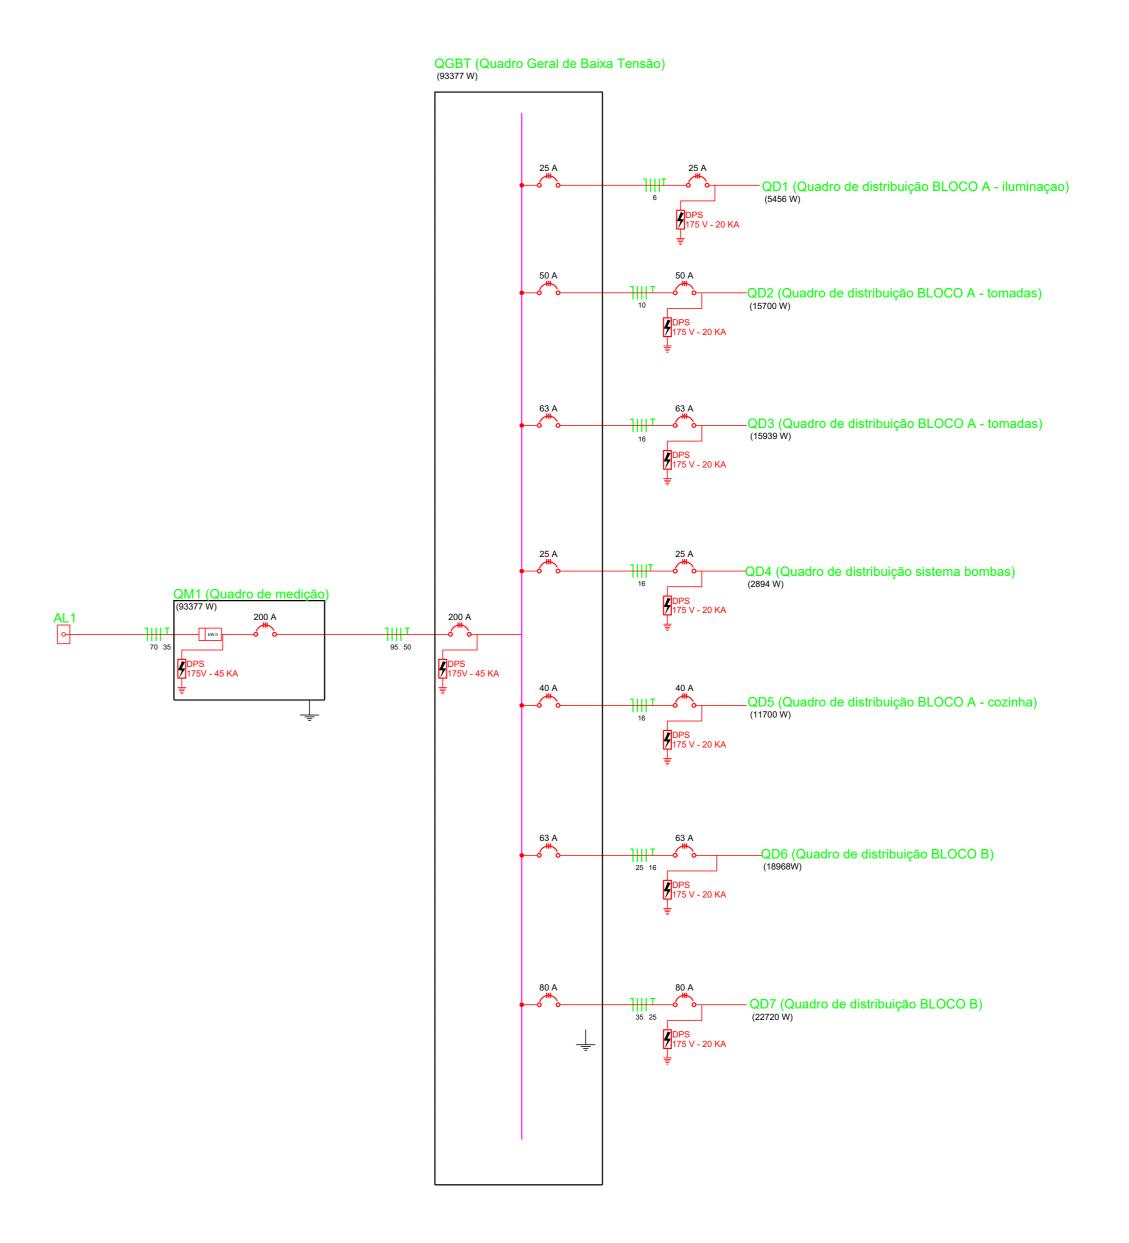

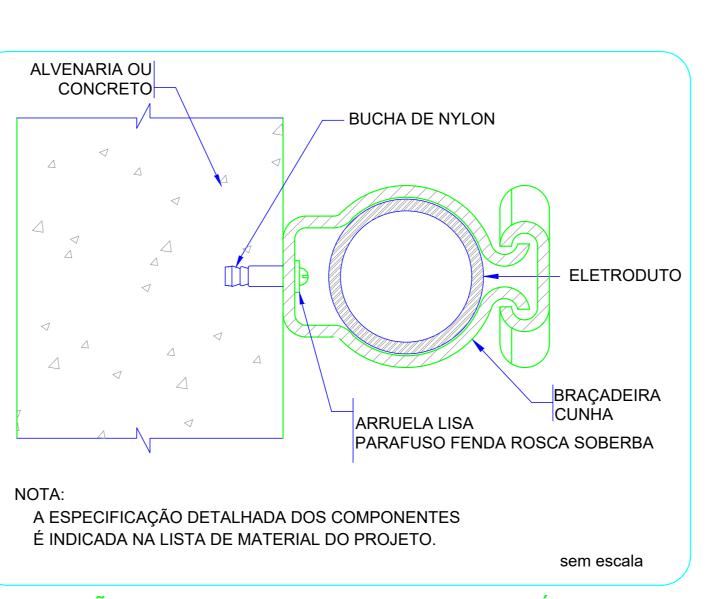

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA OU CONCRETO

N	DTAS:
- E	EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
	ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDO 3R 6118:2014;
- F	PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
	OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRADO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO OSCÁVEL;
- (OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- /	ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.
RE	EFERÊNCIAS:
- 1	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- F	PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

02	JANEIRO/ 2017	Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
N°	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROL	E DE BEVISÕES	

FN	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Ministé Educ	
	PROJETO PADI	RÃO - FNDE	
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO – UF:			
	CREA		
	CAU		
OBSERVAÇÕES:			
DDOCE	RAMA PROINFÂNC	IA DDO IETO T	IDO 1
PROGR			IFO I
	PROJETO DE IN		
CGEST - Coordenação	IMPLANTAÇÃO DA REDE		
Geral de Infraestrutura Educacional	DIAGRAMA M		ELE
	QUADRO DE		
	REVISÃO ESCA R.00	ILA INDICADA	PRANCHA
	R.01		02/02